


NOTAS DE INCÊNDIO	
<p>1. OS EXTINTORES DEVERÃO TER AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:</p> <p>2. NÃO SERÃO UTILIZADOS PROJETORES OU FARÓIS NAS ÁREAS EM QUE ELES CAUSEM OFUSCAMENTO.</p> <p>3. ELEMENTOS TRANSLUCIDOS OU TRANSPARENTES COMO VIDROS, UTILIZADOS EM ESQUADRIAS DESTINADAS A FECHAMENTO DE VÁOS (PORTAS, PAINEL DIVISÓRIAS) QUE FAZEM PARTE DA ROTA DE SAÍDA, DEVEM TER TARJA EM COR CONTRASTANTE COM O AMBIENTE, COM LARGURA MÍNIMA DE 50 mm, APLICADA HORIZONTALMENTE EM TODA SUA EXTENSÃO, NA ALTURA CONSTANTE ENTRE 1,00 m E 1,40 m DO PISO ACABADO.</p>	

LEGENDA	
⊕	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO DE 6,0 KG CLASSES DE FOGO A, B e C
XX	NÚMERO DO MODELO DA PLACA
AXB	DIMENSÕES DA PLACA
N	NÚMERO DO DETALHE
X/Y	PRANCHA
○	TÍTULO DO DESENHO
—	ESCALA DO DESENHO
—	NUMERAÇÃO DO DESENHO
■	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE 31 LEDS
	AUTONÔMIA MÍNIMA DE 1 HORA
17	SINALIZAÇÃO
130REG-FAM	



Código	Símbolo	Significado	Forma e cor	Aplicação
17	SAÍDA	Saída de emergência	Symbolo: retangular Fundo: verde Mensagem "SAÍDA" a ou pictograma e ou seta direcional: fotoluminescente	INDICAÇÃO DA SAÍDA DE DEMARCAÇÃO UTILIZADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO PICTÓGRAMA FOTOLUMINESCENTE (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS)
23	Extintor de incêndio	Extintor de incêndio	Symbolo: quadrado Fundo: vermelha Pictograma: fotoluminescente	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO.

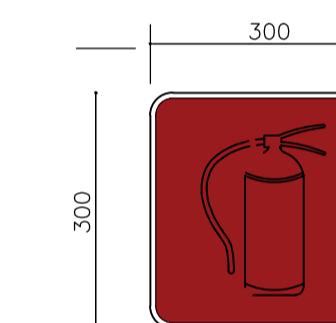

SINALIZAÇÃO CONFORME NBR - 13434-2 - COD. 23
COR DE FUNDO = VERMELHA
COR DO SÍMBOLO = BRANCA FOTOLUMINESCENTE
MARGEM = BRANCA FOTOLUMINESCENTE



SINALIZAÇÃO CONFORME NBR-13434-1/2

1 PLANTA BAIXA SEM ESCALA

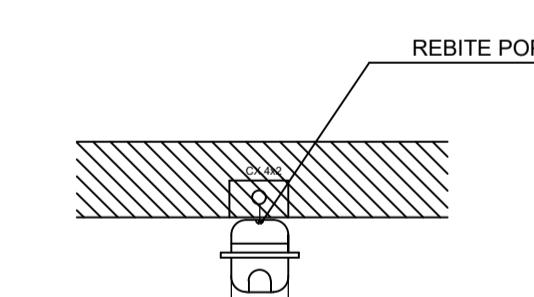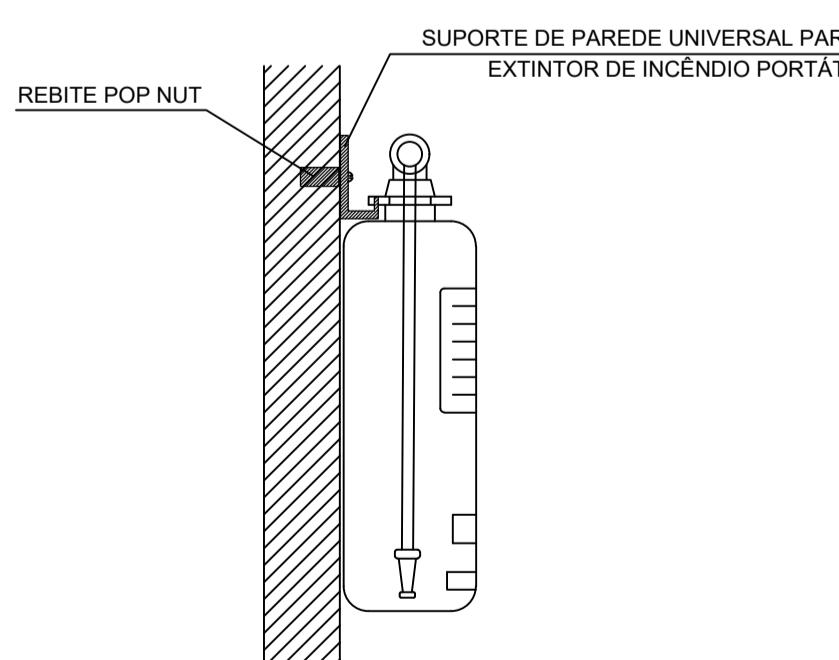

CARACTERÍSTICAS

- LUMINÁRIA AUTÔNOMA PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM BATERIA SELADA
- ACIONAMENTO AUTOMÁTICO NA FALTA DE ENERGIA,
- RECARREGA ATRAVÉS DE CARREGADOR/FLUTUADOR AUTOMÁTICO COM 2 BATERIAS DE NIQUEL
- CÁDAMO DE 1,2V/4AH, -DESATIVA COM O RETORNO DA ENERGIA,
- AUTONÔMIA PARA 1 UMA HORAS,
- ALIMENTAÇÃO 110/220V,
- FIXAÇÃO EM TETO OU PAREDE DE SOBREPOR

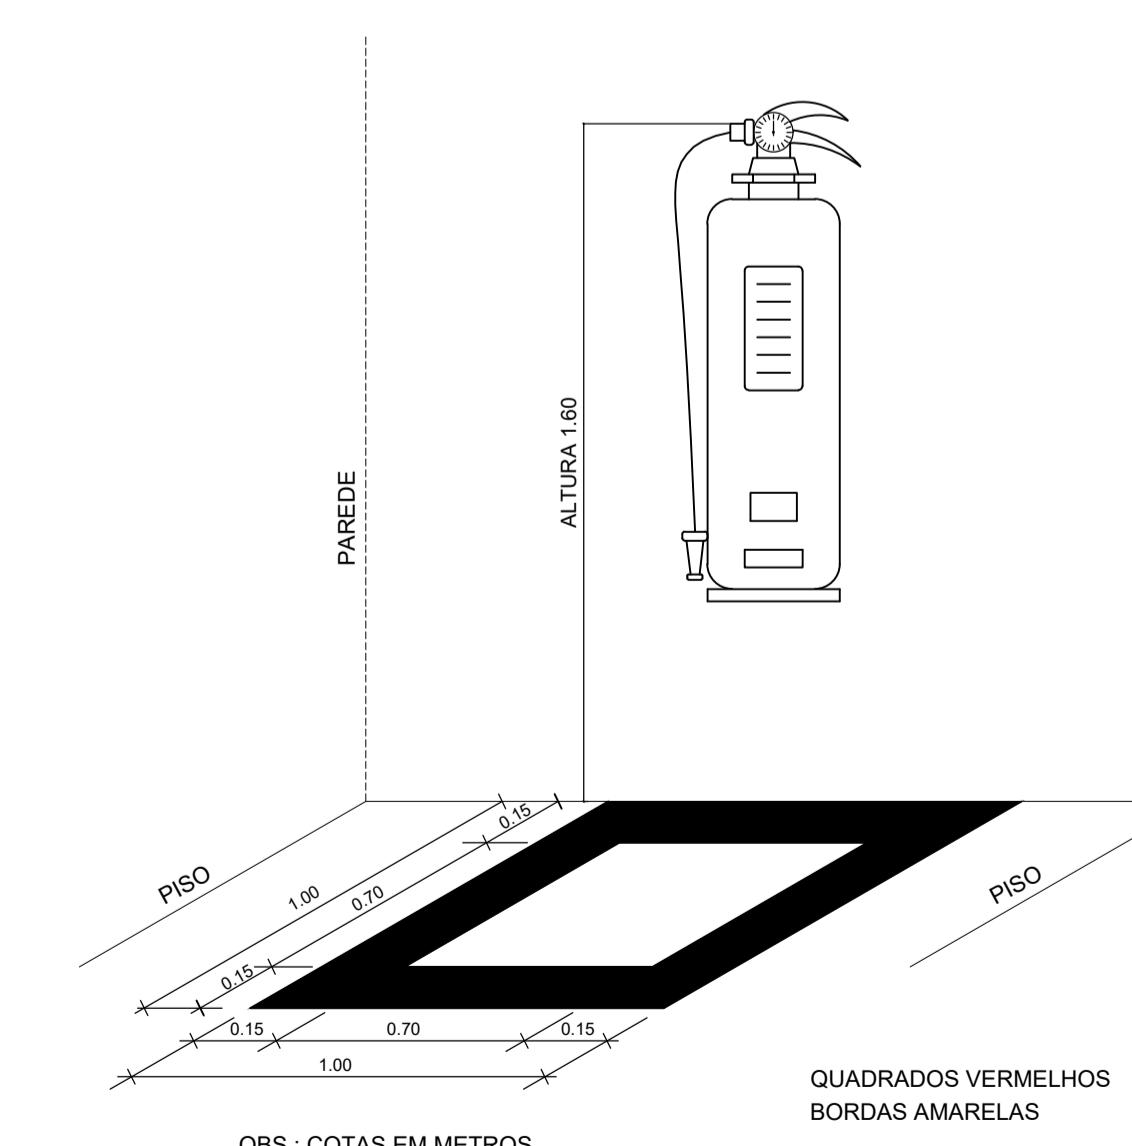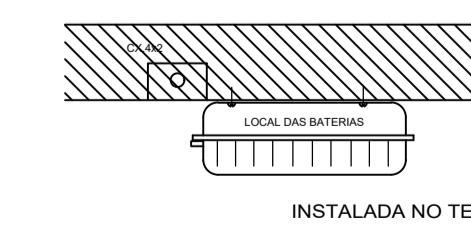

2 DETALHE 1 - FIXAÇÃO DO EXTINTOR SEM ESCALA

3 DETALHE 2 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA SEM ESCALA

4 MARCAÇÃO NO PISO SEM ESCALA

OBRA	SISTEMA_PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
ENDEREÇO			
DISTRITO_AROEIRA			
PRANCHA	12/12		
ESCALA	1/75		
DESENHO			
DATA	NOVEMBRO/2023		
DISCRICAO	PLANTA_BAIXA_DETALHAMENTO		
REVISÃO			



QUADRA COBERTA DISTRITO AROEIRA.dwg